

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
4 11508-ТМП	Электрическая централизация. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ	
4 10905-ТМП	Напольное оборудование устройств СЦБ (ТО-139-2009)	
4 11313-ТМП	Оборудование пешеходных переходов звуковой и световой сигнализацией	
СП 235.1326000.2015	Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила проектирования	
СП 234.1326000.2015	Железнодорожная автоматика и телемеханика. Правила строительства и монтажа	
Прилагаемые документы		
9473-СЦБ1.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	6 листов

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
9473-СЦБ1	АБ перегона Туринская-Карымская	
9473-СЦБ2	ЭЦ ст. Карымская	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	2 листа
2	Путевой план перегона	
3	Принципиальные схемы пешеходного перехода	11 листов
4	Монтажные схемы РШ пешеходного перехода	20 листов
5	Принципиальная схема сигнальной установки №2	2 листа
6	Принципиальная схема сигнальной установки №4	2 листа
7	Принципиальная схема сигнальной установки №9	2 листа
8	Принципиальная схема сигнальной установки №11	2 листа
9	Комплектация и монтажные схемы РШ сигнальной устновки №2	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
11	Комплектация и монтажные схемы РШ сигнальной устновки №9	6 листов
12	Комплектация и монтажные схемы РШ сигнальной устновки №11	5 листов
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

АБ перегона Туринская–Карымская


						9473–СЦБ.1	Лист 2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Согласовано

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		


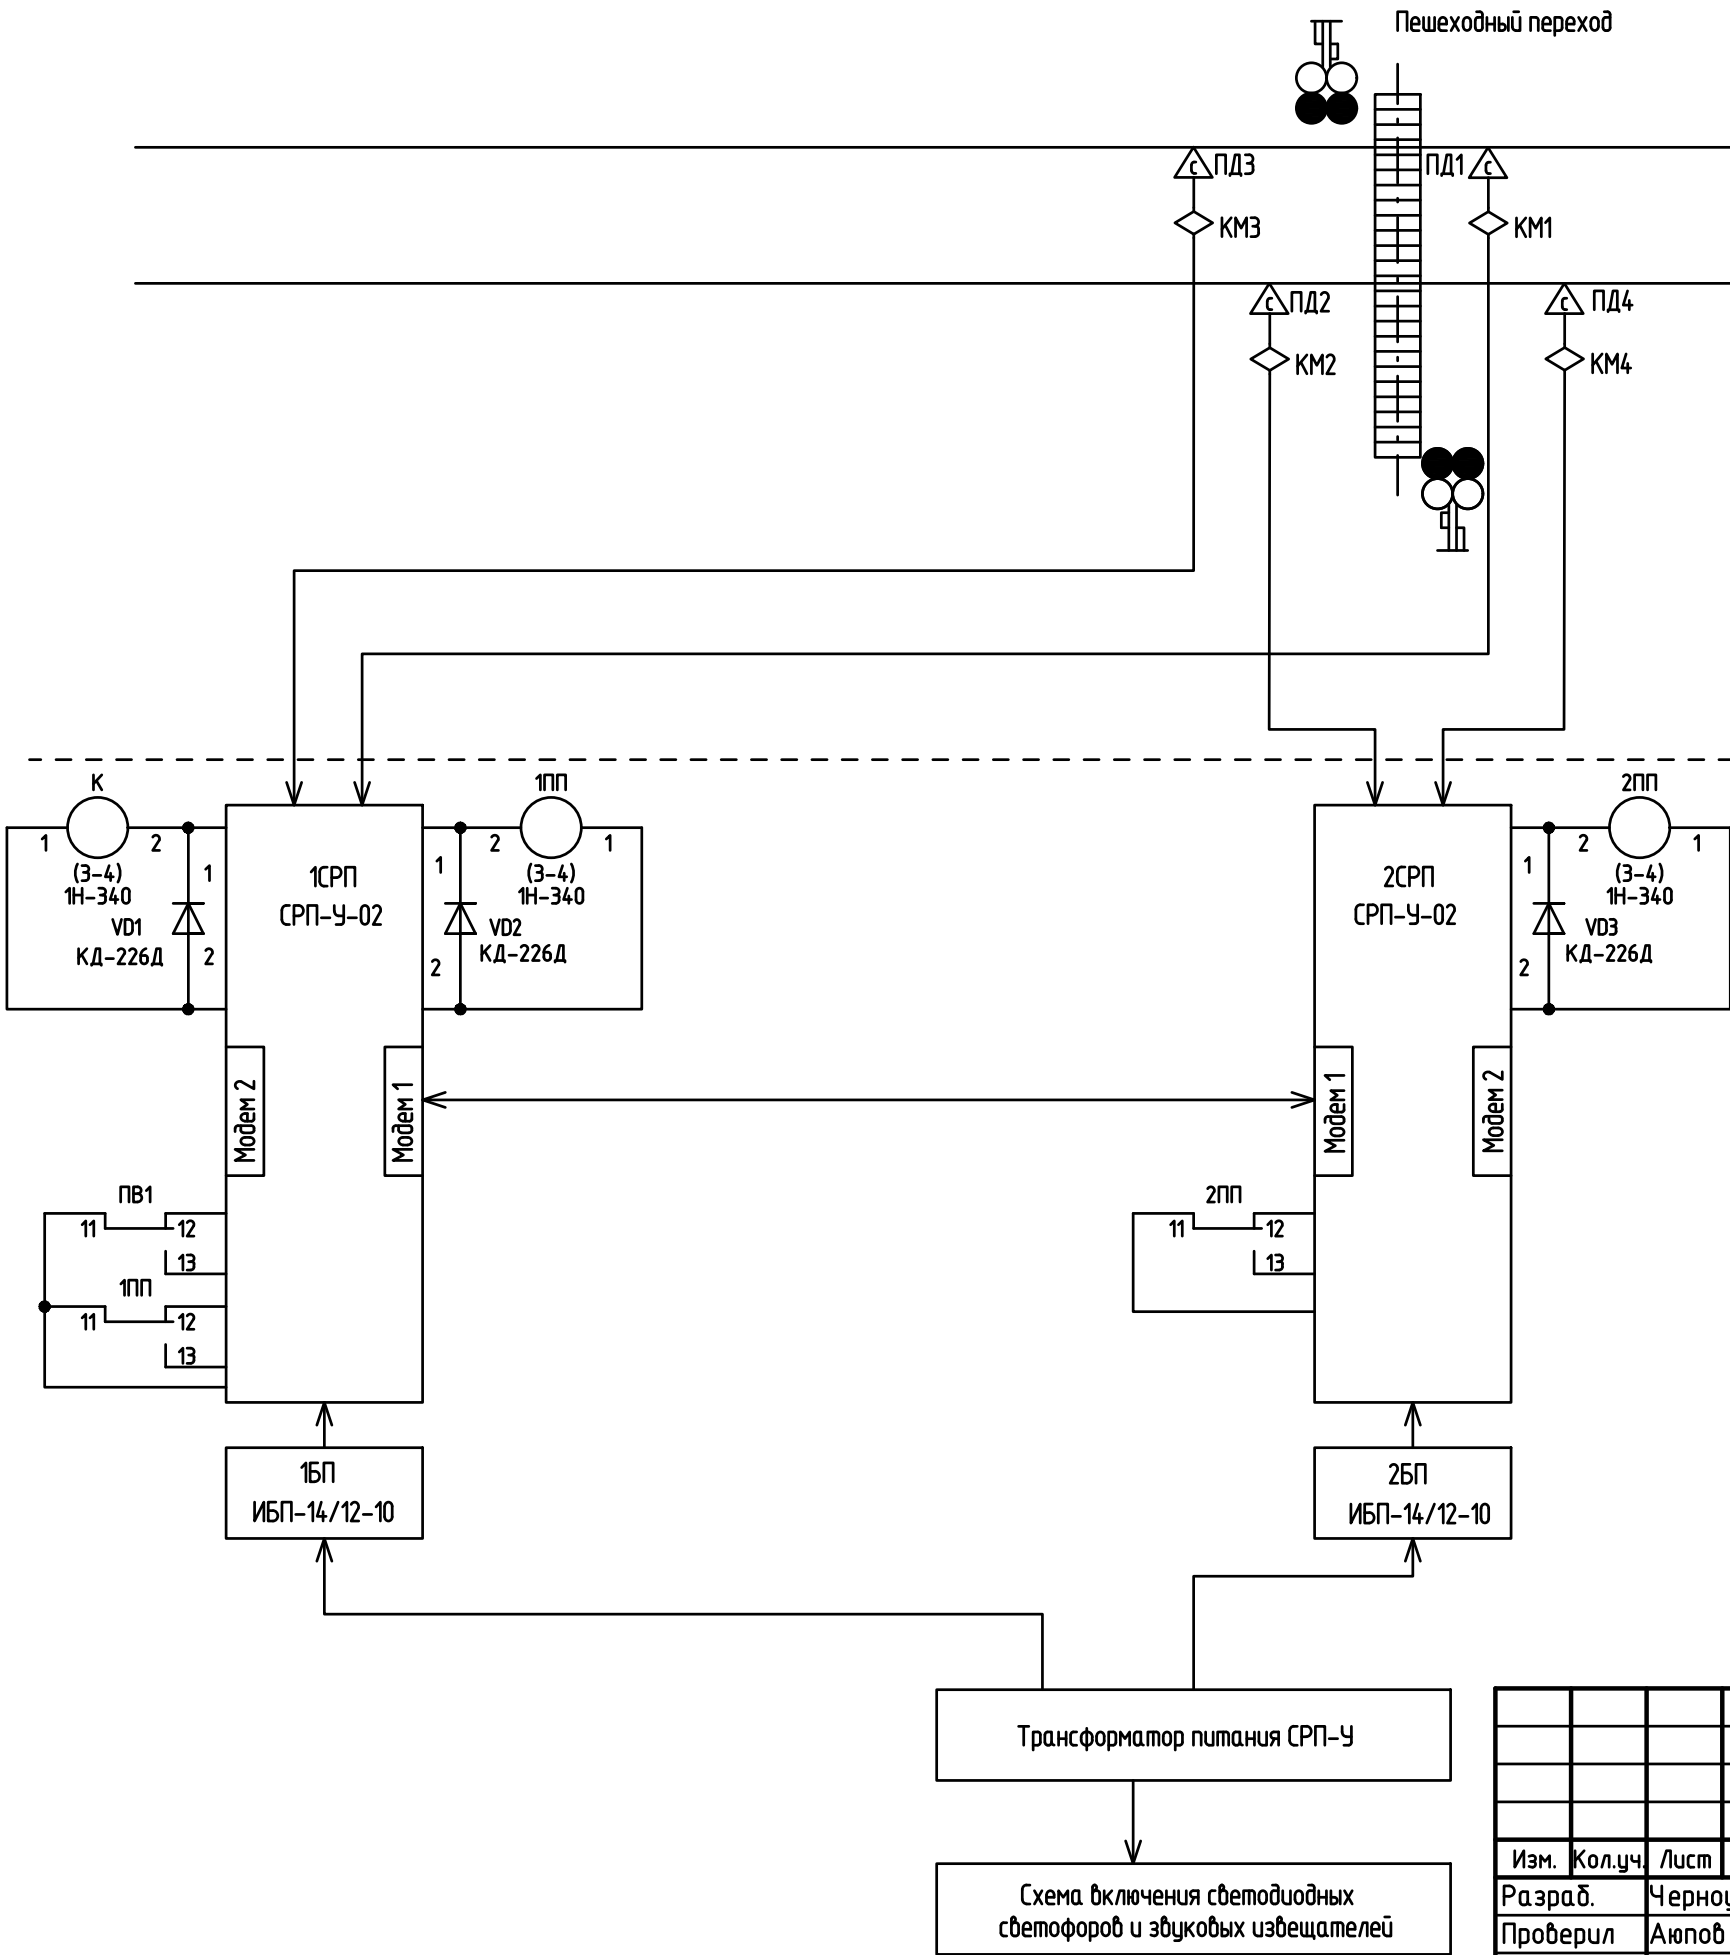


						9473-СЦБ1.3			
						«Устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Туринская-Карымская 6287 км» Забайкальская дирекция инфраструктуры			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АБ перегона Туринская-Карымская	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Черноусова				19.10.21		Р	1	11
Проверил	Аюпов А.В.				19.10.21	Принципиальные схемы пешеходного перехода	ООО «СИБЭКС-ИНЖИНИРИНГ»		
ГИП	Альмухаметов				19.10.21				
Н. контр	Власов Н.Н.				19.10.21				

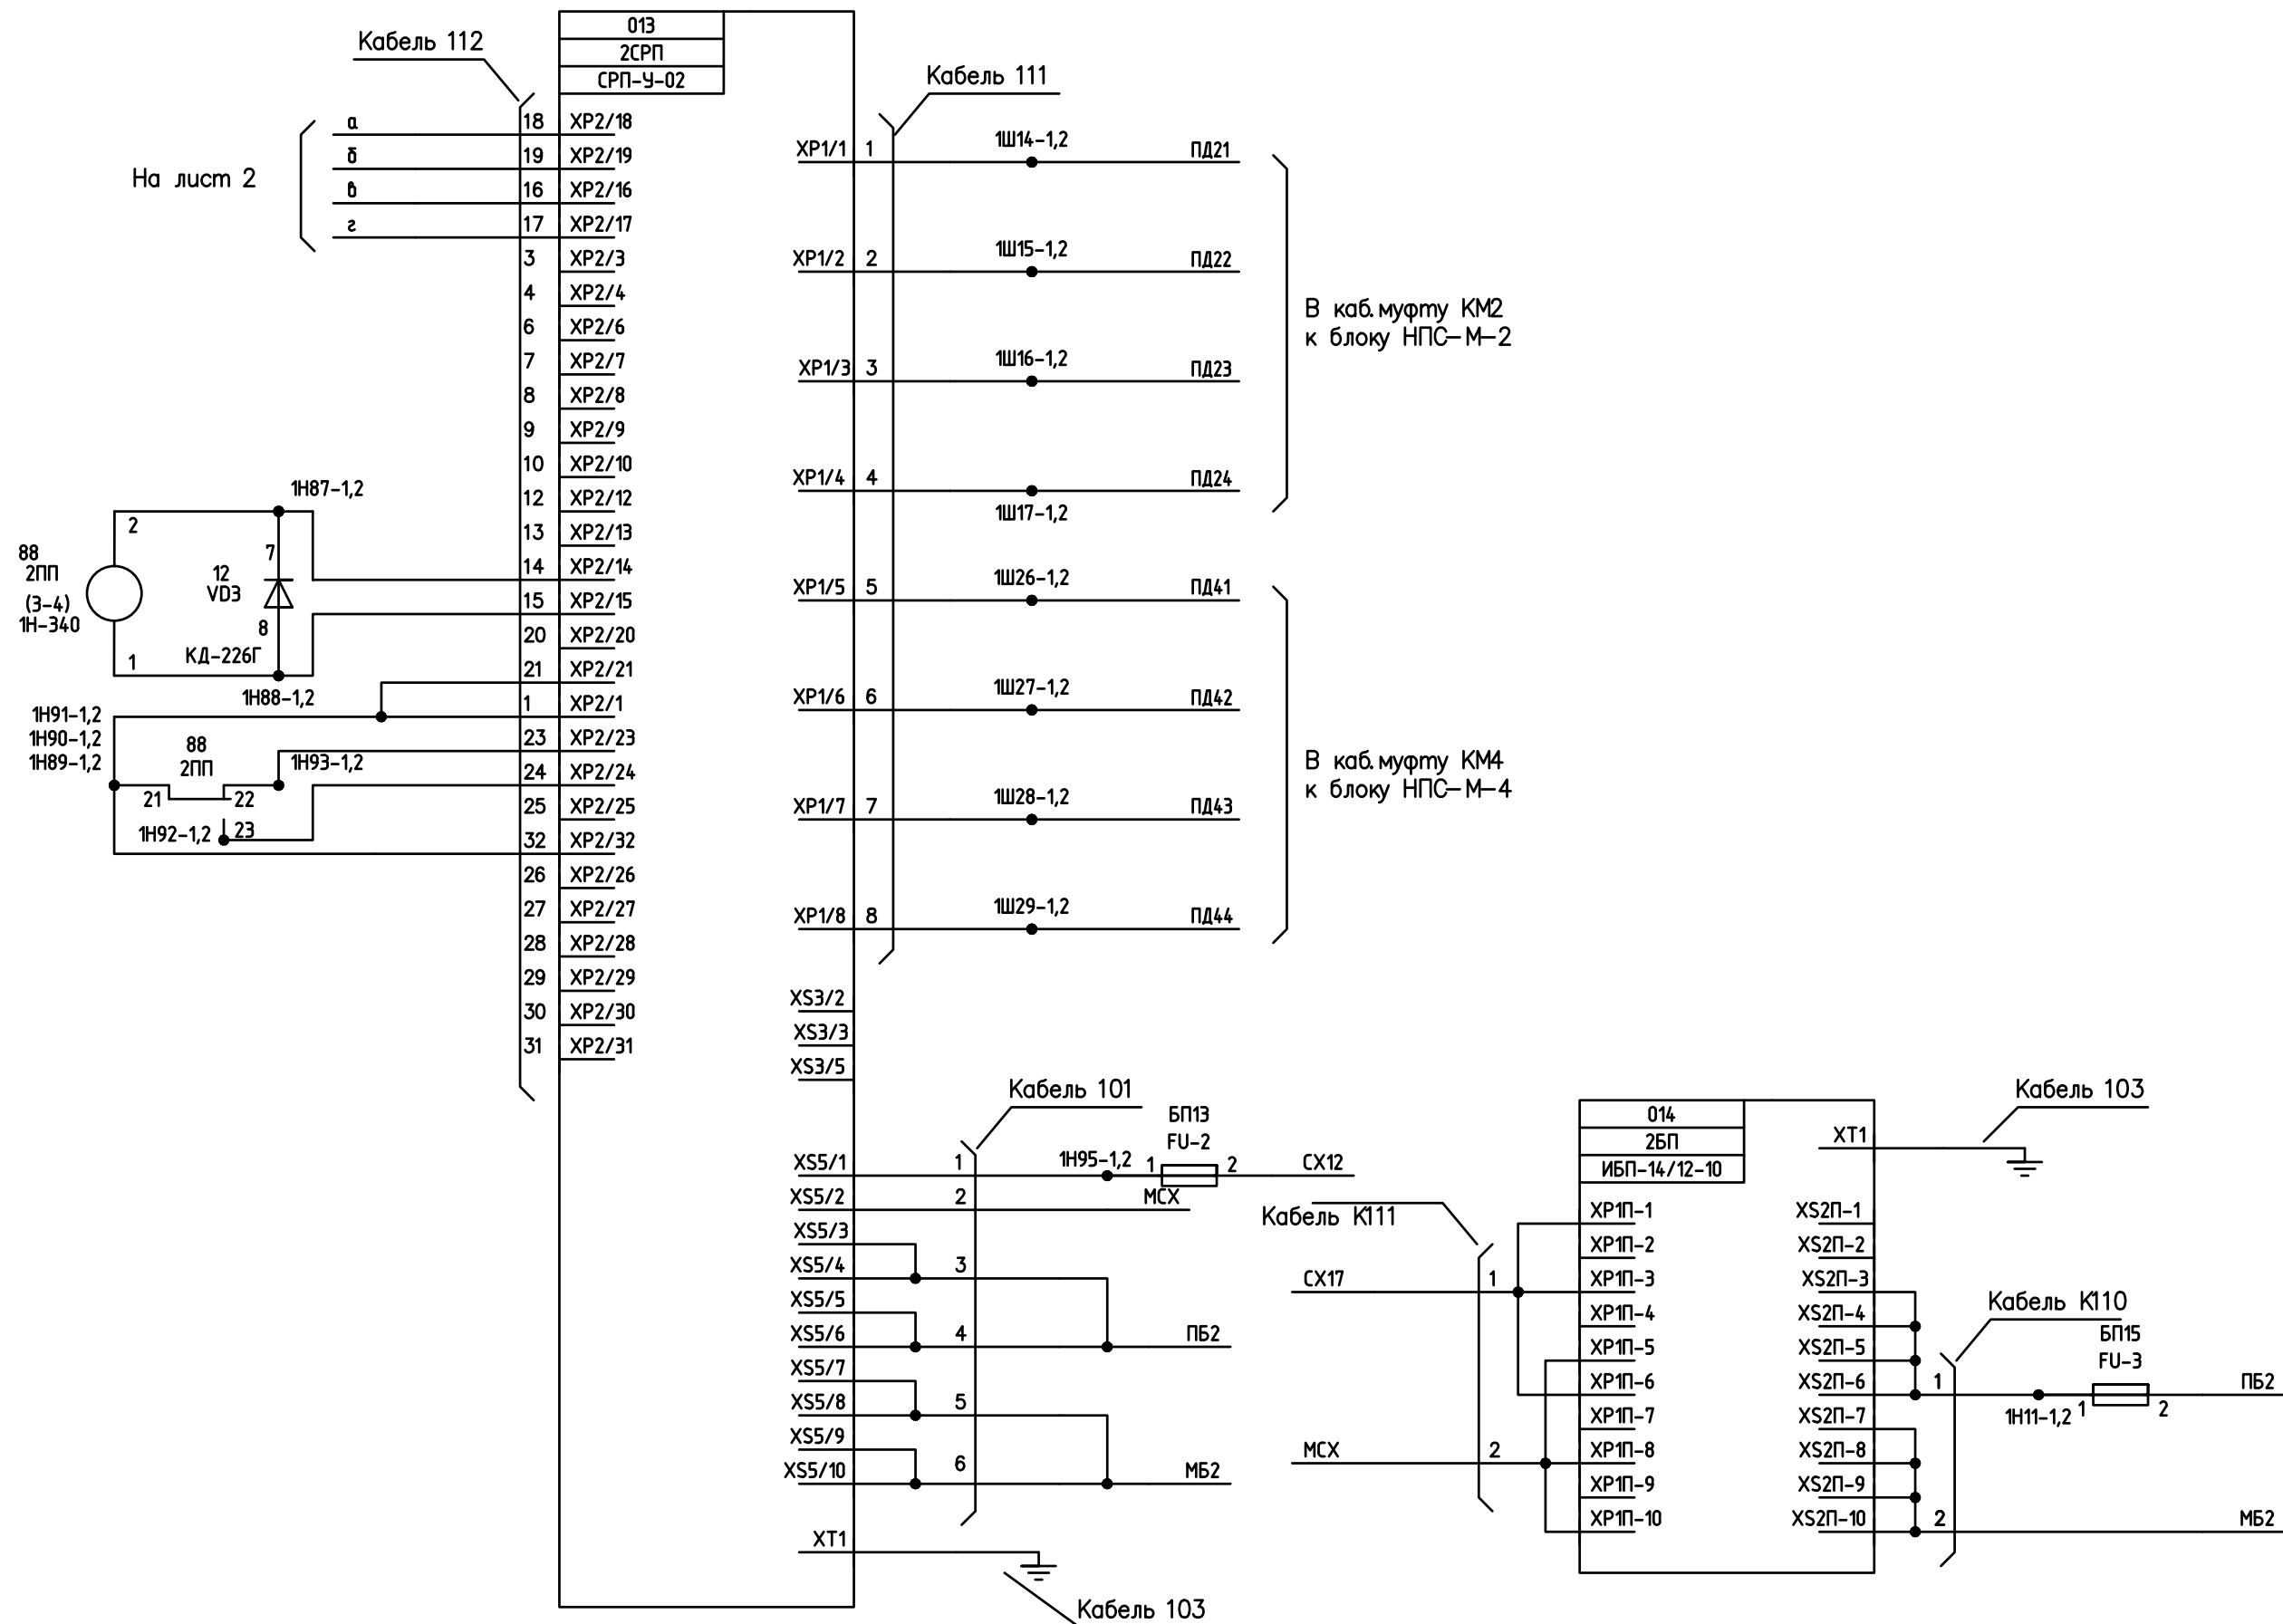

||
||
||

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

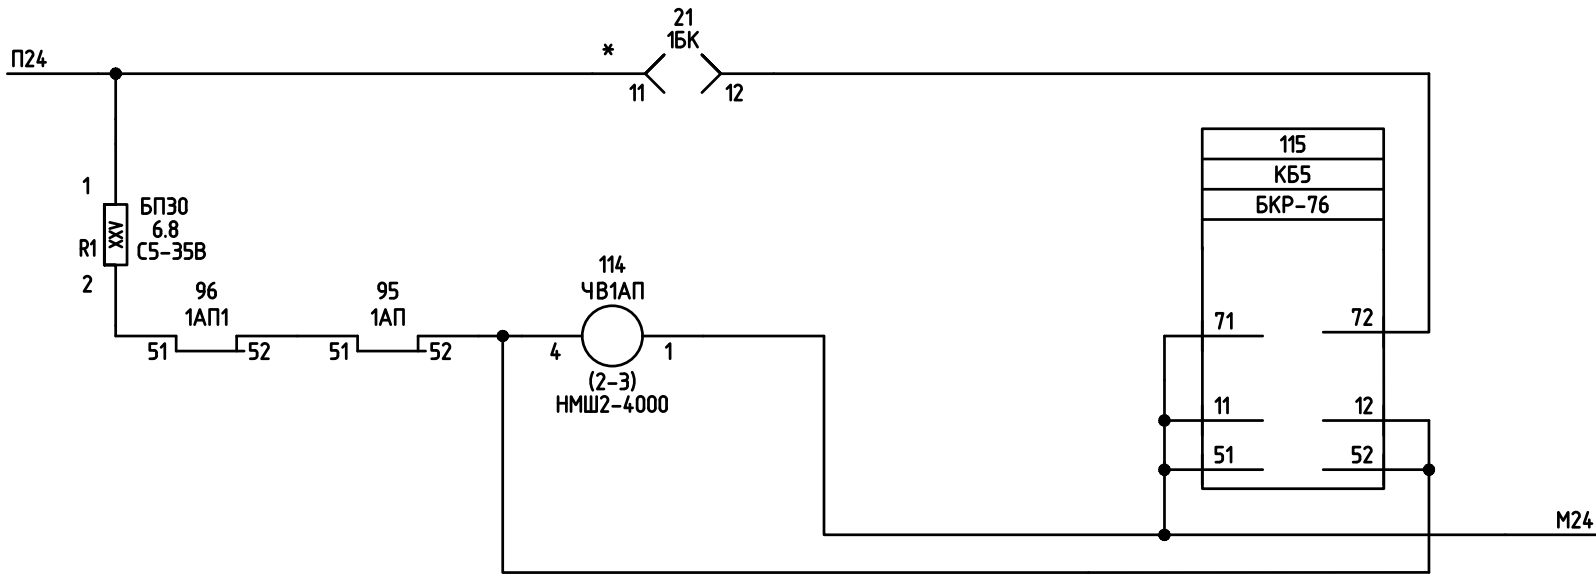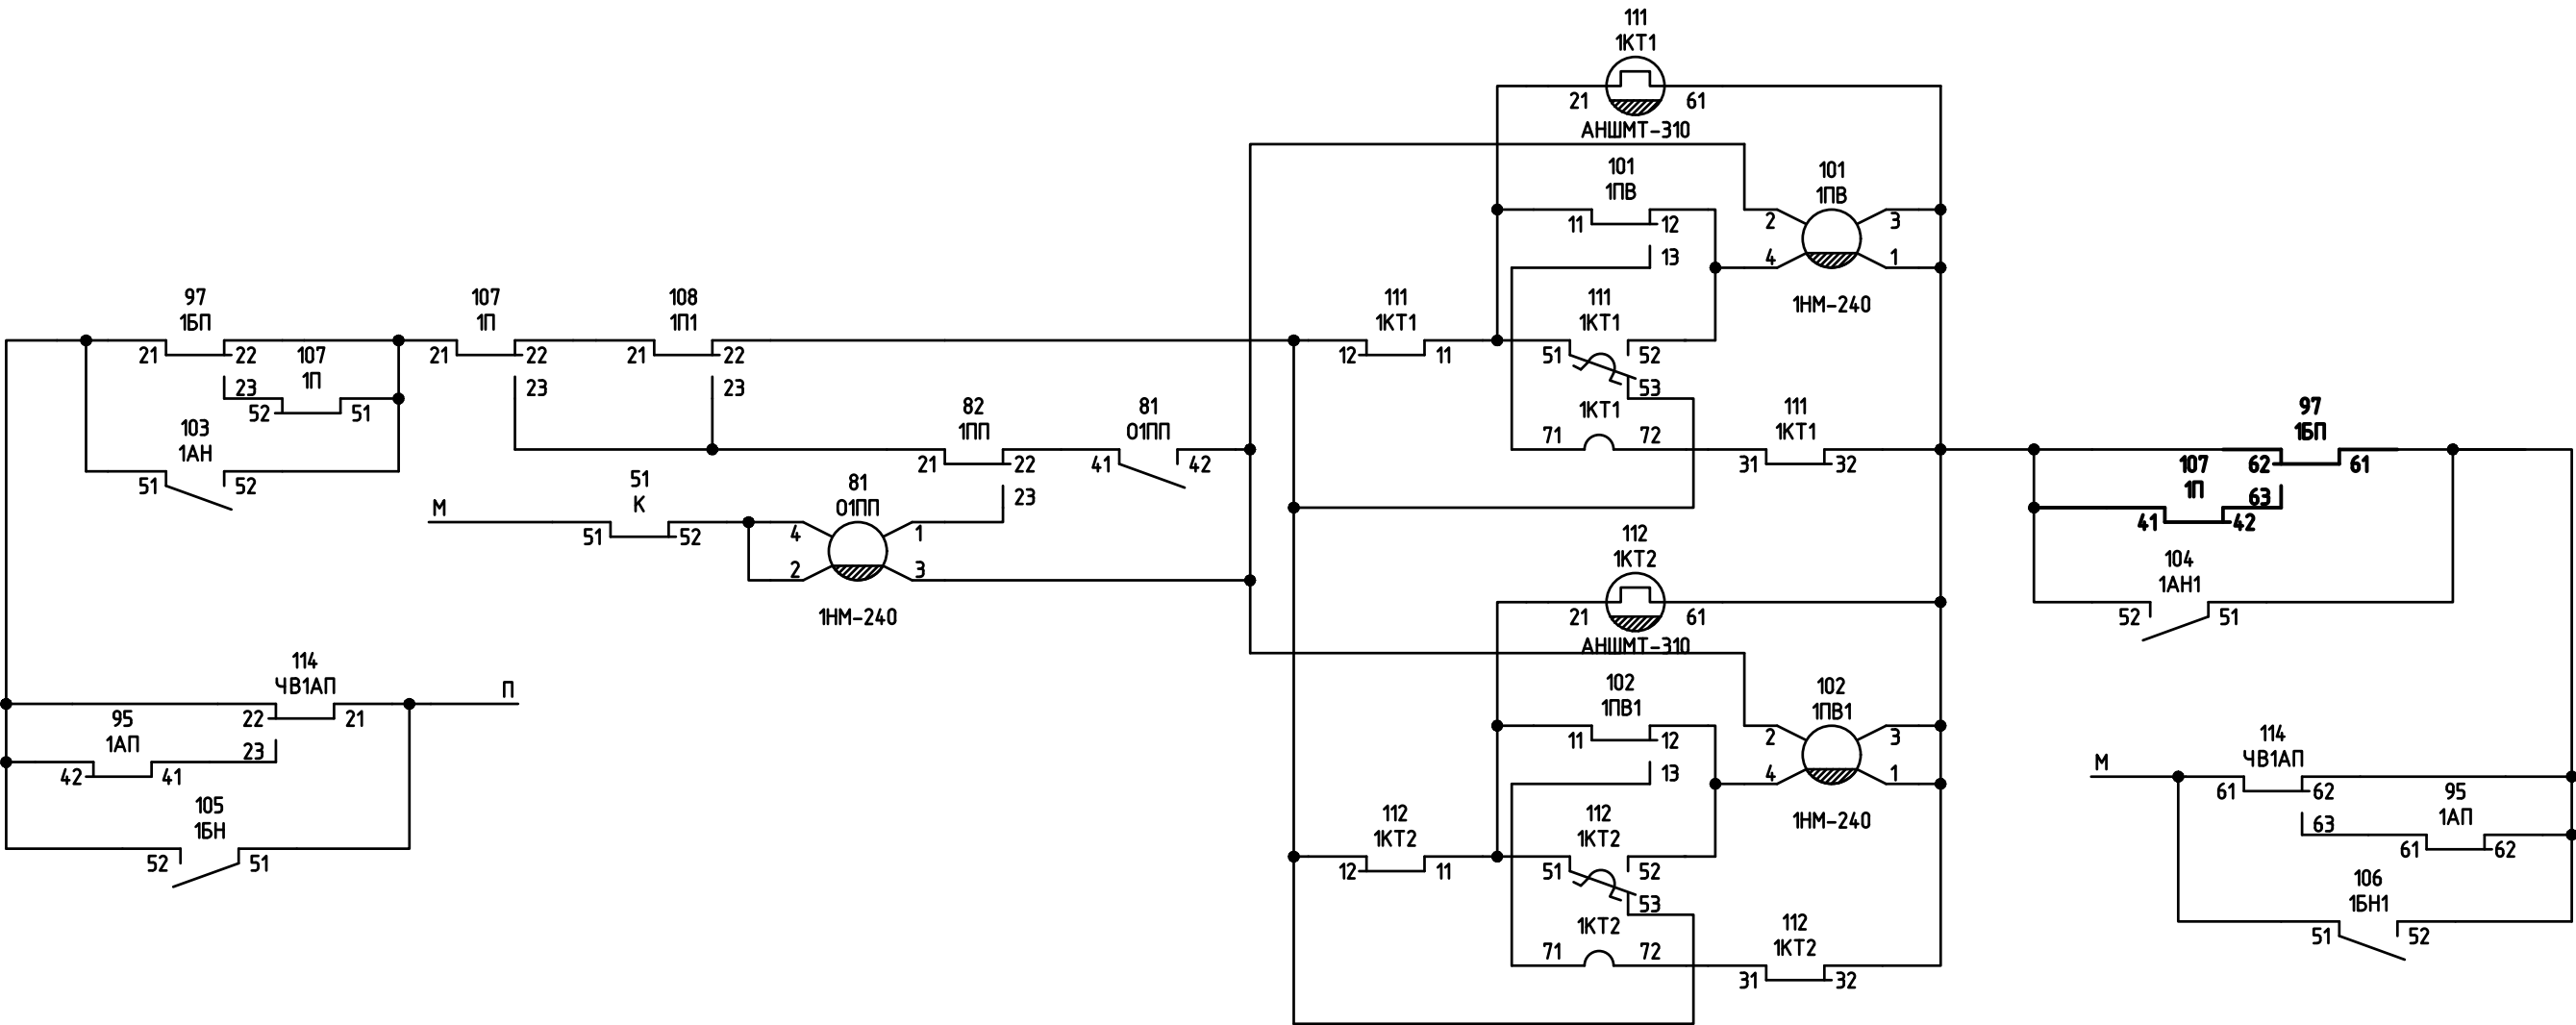


* - перемычка устанавливается в зимнее время для обогрева цепей
блоков БКР-76

АБ перегона Туринская-Карымская


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9473-СЦБ1.3	Лист
	6

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

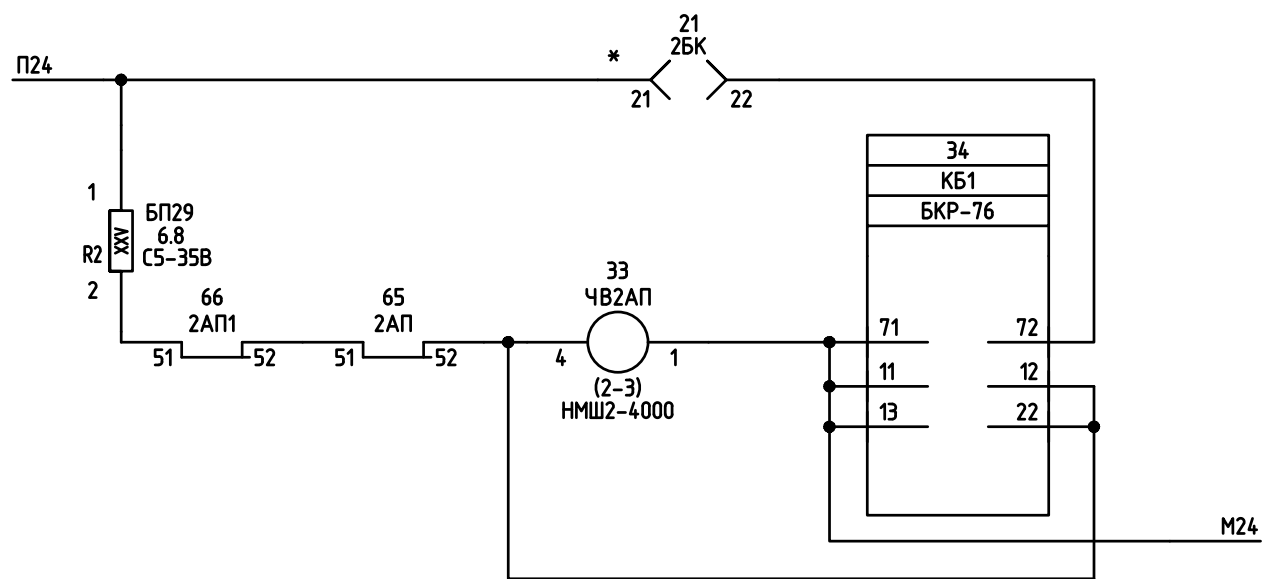

* - перемычка устанавливается в зимнее время для обогрева цепей блоков БКР-76

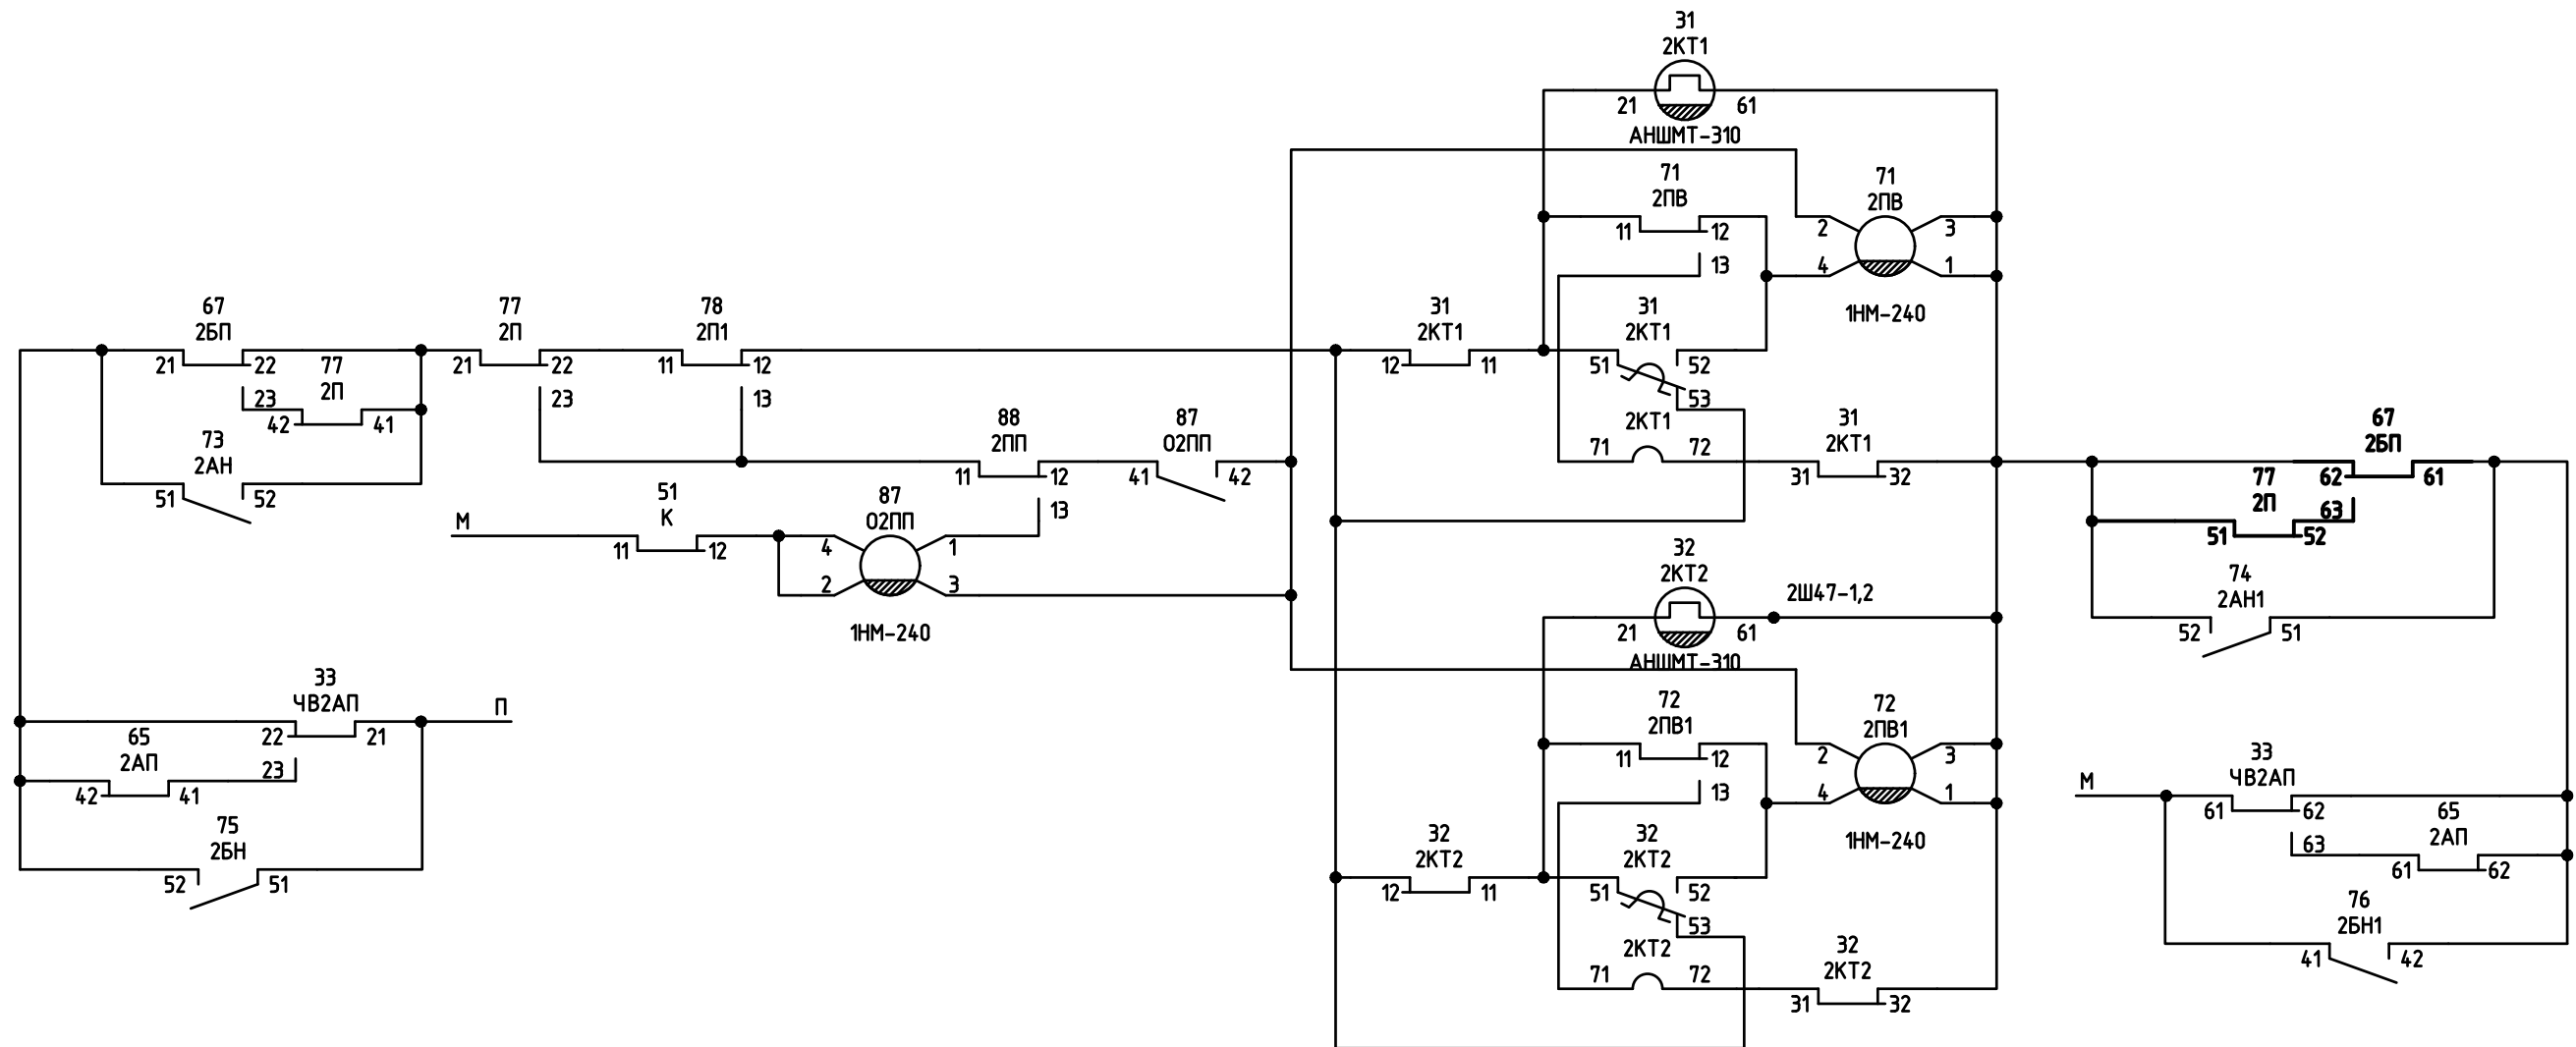

АБ перегона Туринская-Карымская

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

9473-СЦБ1.3

Лист


7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Пост ЭЦ

АБ перегона Туринская–Карымская


						9473-СЦБ1.3	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		11

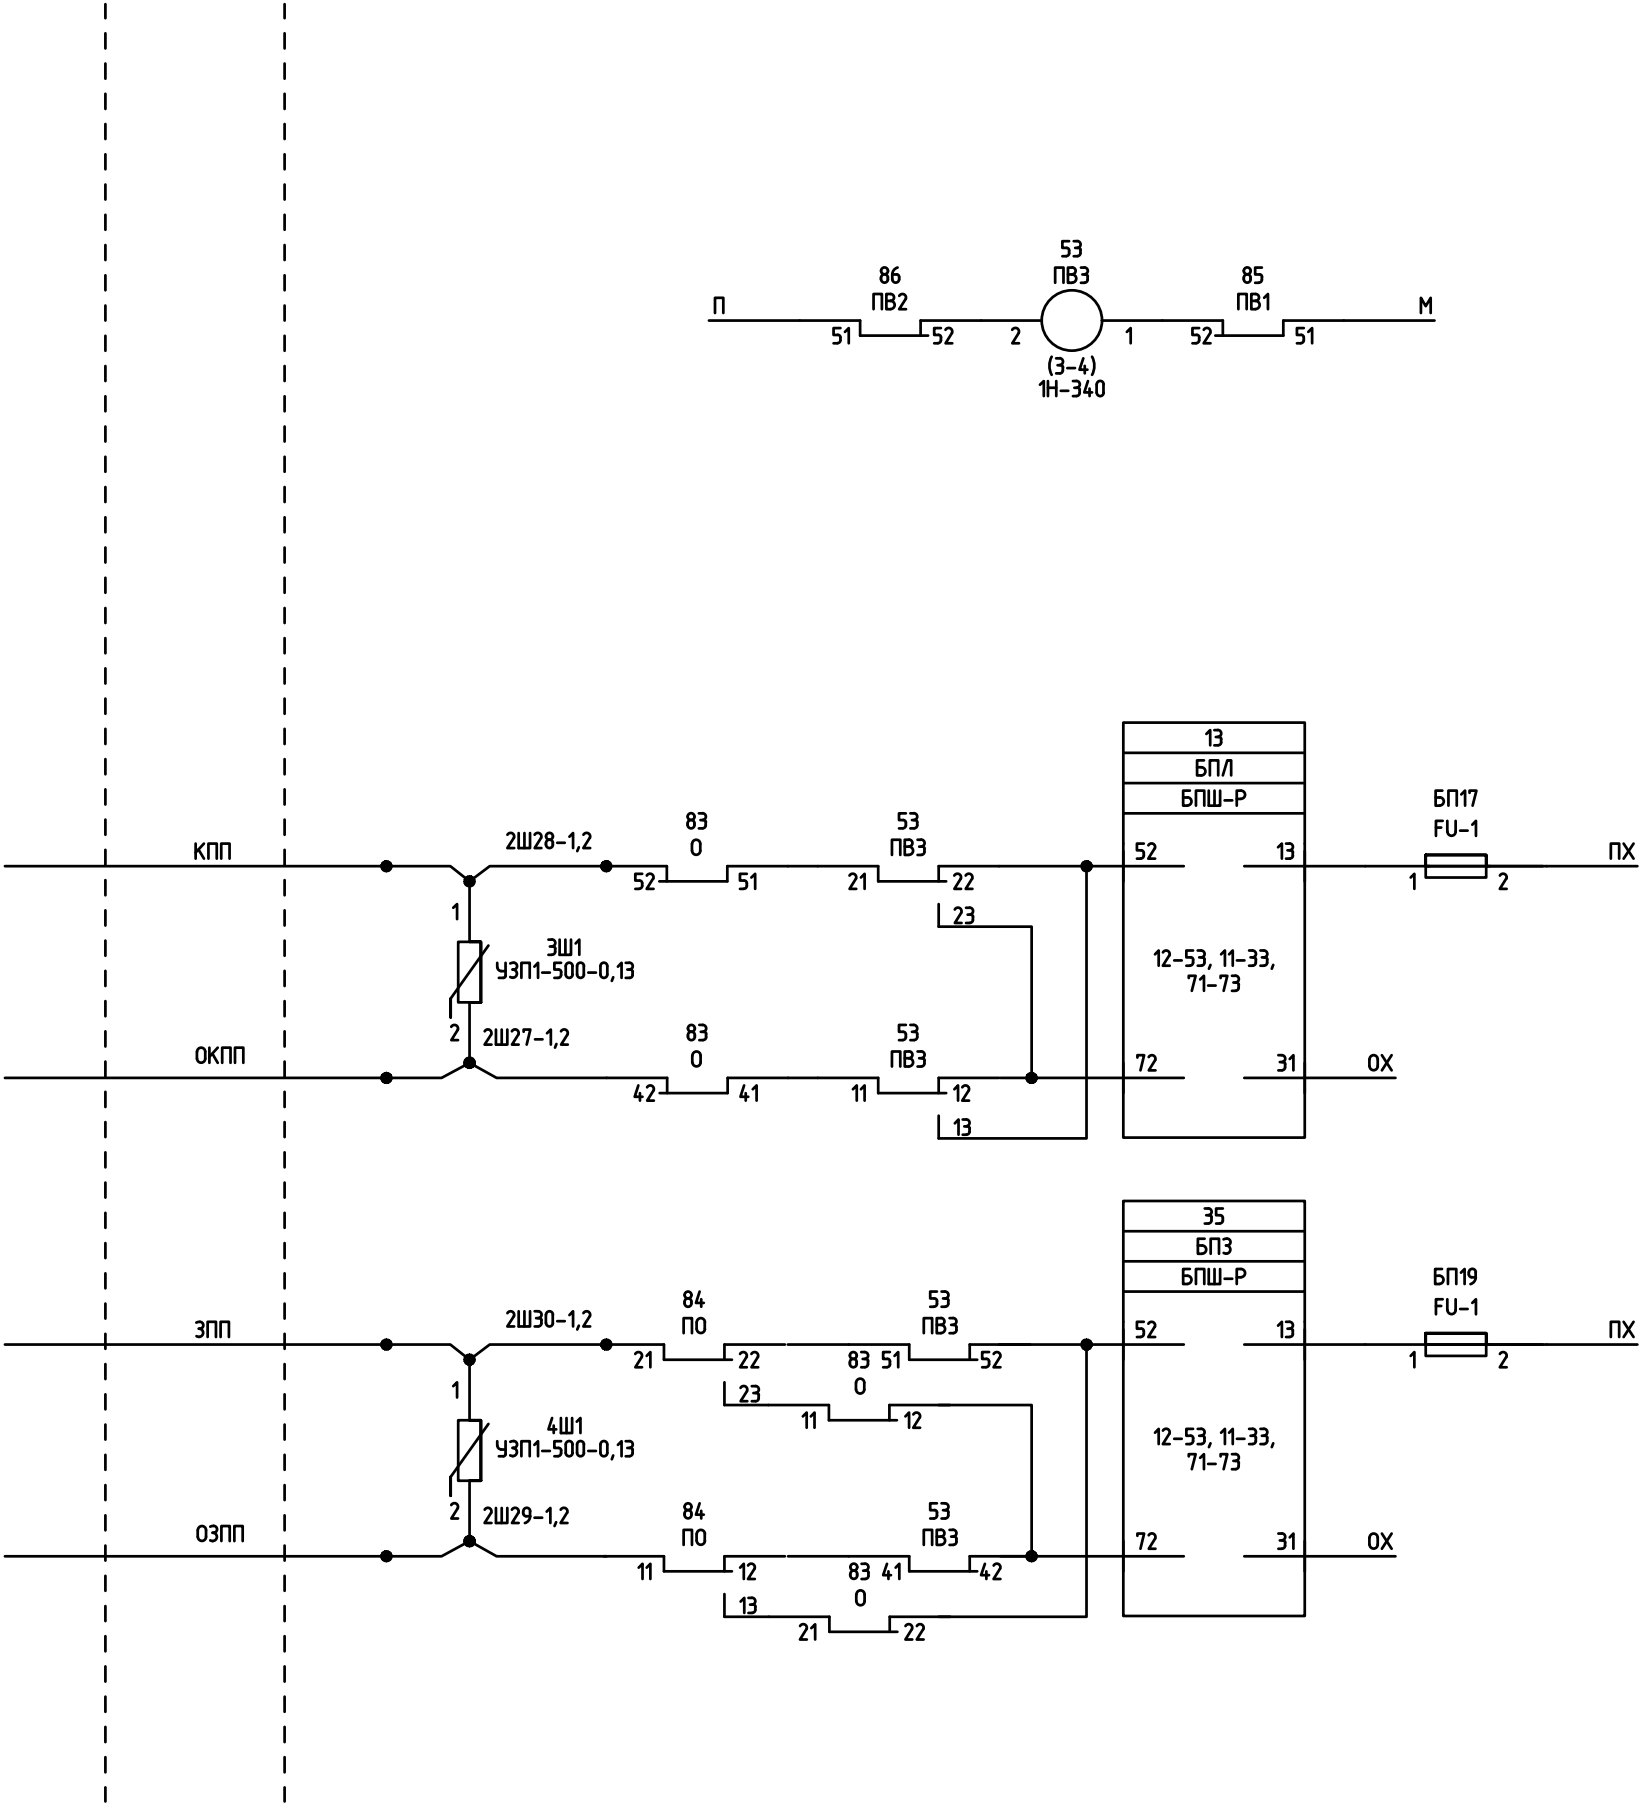

Релейный шкаф ПП


Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

* – монтировать проводом 2,5 мм
 ** – монтировать проводом 1,5 мм

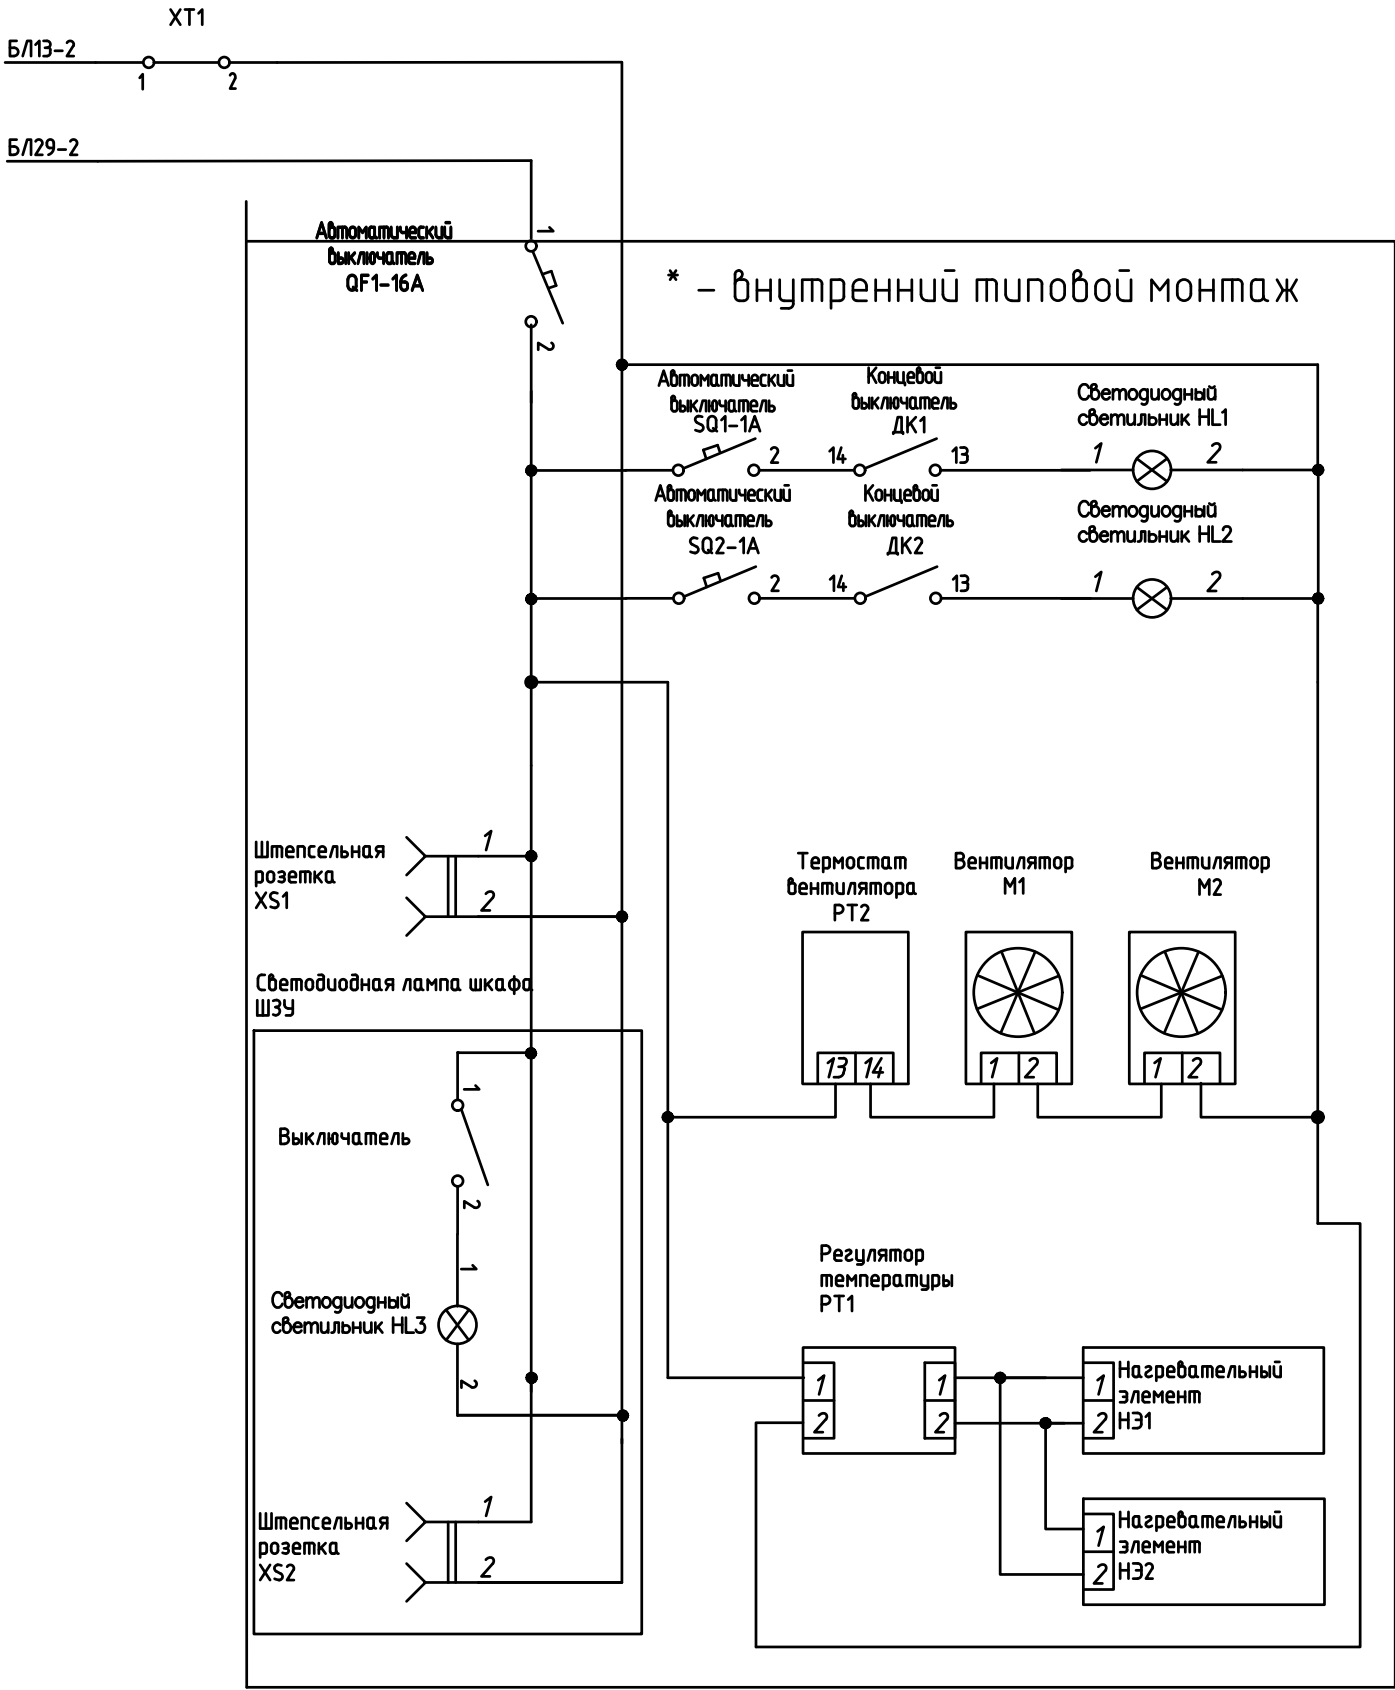

Обогрев, освещение, розетки и вентиляция

^^^ - монтировать проводом парной скрутки МГШВ 0,75 мм
* - монтировать проводом 2,5 мм
*** - монтировать проводом 1,5 мм

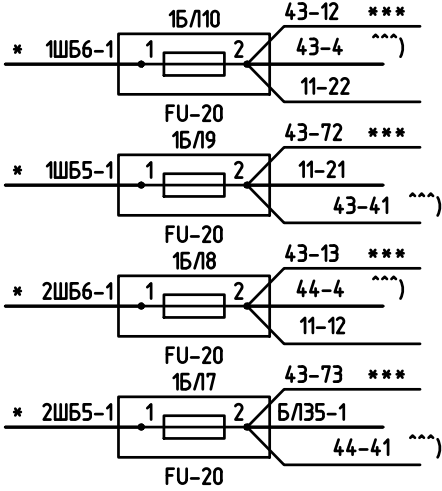

РЯД 02

0

РЯД 01

(см. лист 4)

ПИК	022
ПИК-СТ	

XP1/1 1Ш8-2
XP1/2 1Ш9-2
XP1/3 1Ш10-2
XP1/4 1Ш11-2
XP1/5 1Ш20-2
XP1/6 1Ш21-2
XP1/7 1Ш22-2
XP1/8 1Ш23-2
XP2/1 1Н22-1
XP2/12 1Н17-1
XP2/13 1Н18-1
XP2/14 1Н19-1
XP2/15 1Н10-1
XP2/16 1Н15-1
XP2/17 1Н16-1
XP2/18 1Н13-1
XP2/19 1Н14-1
XP2/21 1Н23-1
XP2/23 1Н25-1
XP2/24 1Н24-1
XP2/25 1Н26-1
XP2/32 1Н21-1
XS5/1 1Н27-1
XS5/2 МСХ 1Н28-1
XS5/3 ПБ1 1Н29-1
XS5/4 ПБ1
XS5/5 ПБ1 1Н30-1
XS5/6 ПБ1
XS5/7 МБ1 1Н31-1
XS5/8 МБ1
XS5/9 МБ1 1Н32-1
XS5/10 МБ1
XT1 2Ш5-1

(см. лист 4)

1СРП	011
СРП-У-02	

1БП	012
ИБП-14/12-10	

XP1/1 1Ш14-2
XP1/2 1Ш15-2
XP1/3 1Ш16-2
XP1/4 1Ш17-2
XP1/5 1Ш26-2
XP1/6 1Ш27-2
XP1/7 1Ш28-2
XP1/8 1Ш29-2
XP2/1 1Н90-1
XP2/14 1Н87-1
XP2/1

